

STUDIO TECNICO Dr. Ing. Pietro Paolo ORRU'

Comune di
MURAVERA

MURAVERA Via Sarrabus n°121
Tel./fax 070/9930997

Verifica di assoggettabilità alla valutazione di
impatto ambientale (V.I.A.) “ex post” relativa alla
richiesta di rinnovo concessione di derivazione
autorizzata (Decreto n. 25452 del 28 Giugno 1994 e
Determinazione n°8201/178 del 23/02/2017) dal
fontanile “Sa Mitza” ubicato in un lotto in loc.
“Miseri” di proprietà dell’azienda agricola T.A.S.O.

TAV.

3

Data: Dicembre 2022

Scala:varie


-PLANIMETRIA AZIENDALE

-PLANIMETRIE TRACCIATO


PROGETTISTA:

Dott. Ing. Pietro Paolo Orrù

COMMITTENTE: AZIENDA AGRICOLA
T.A.S.O.

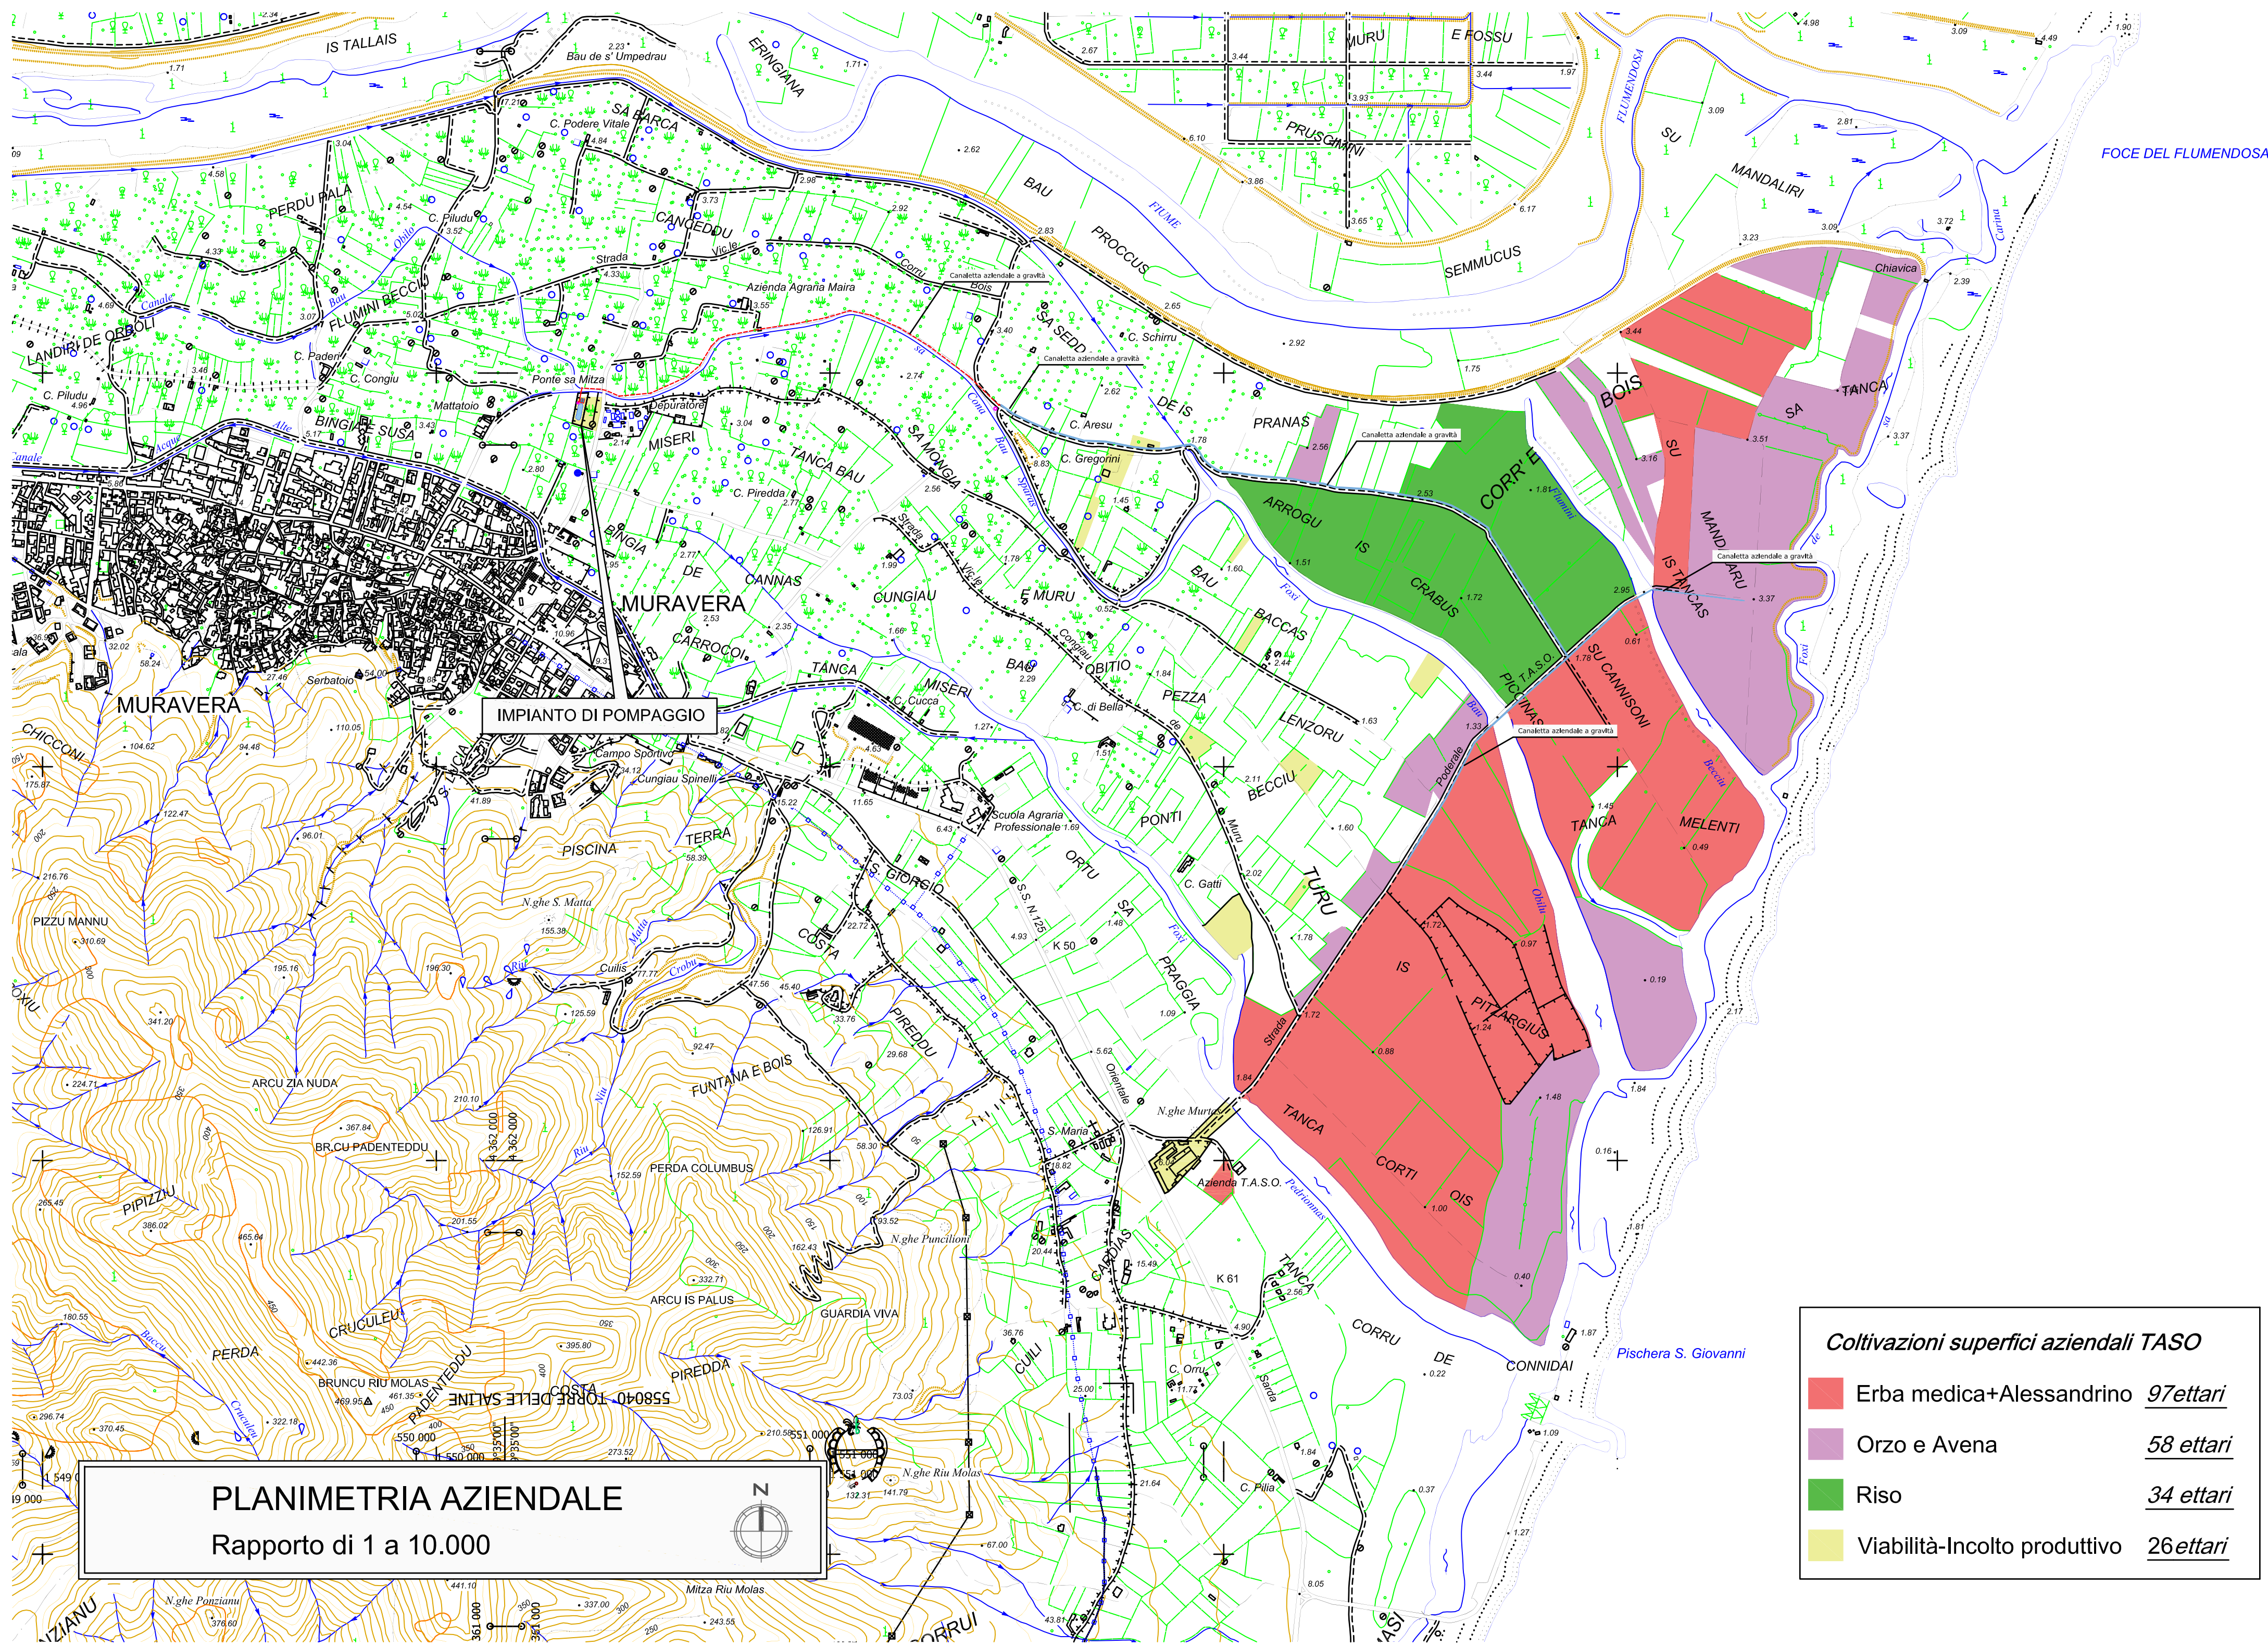


Rapporto di 1 a 10.000

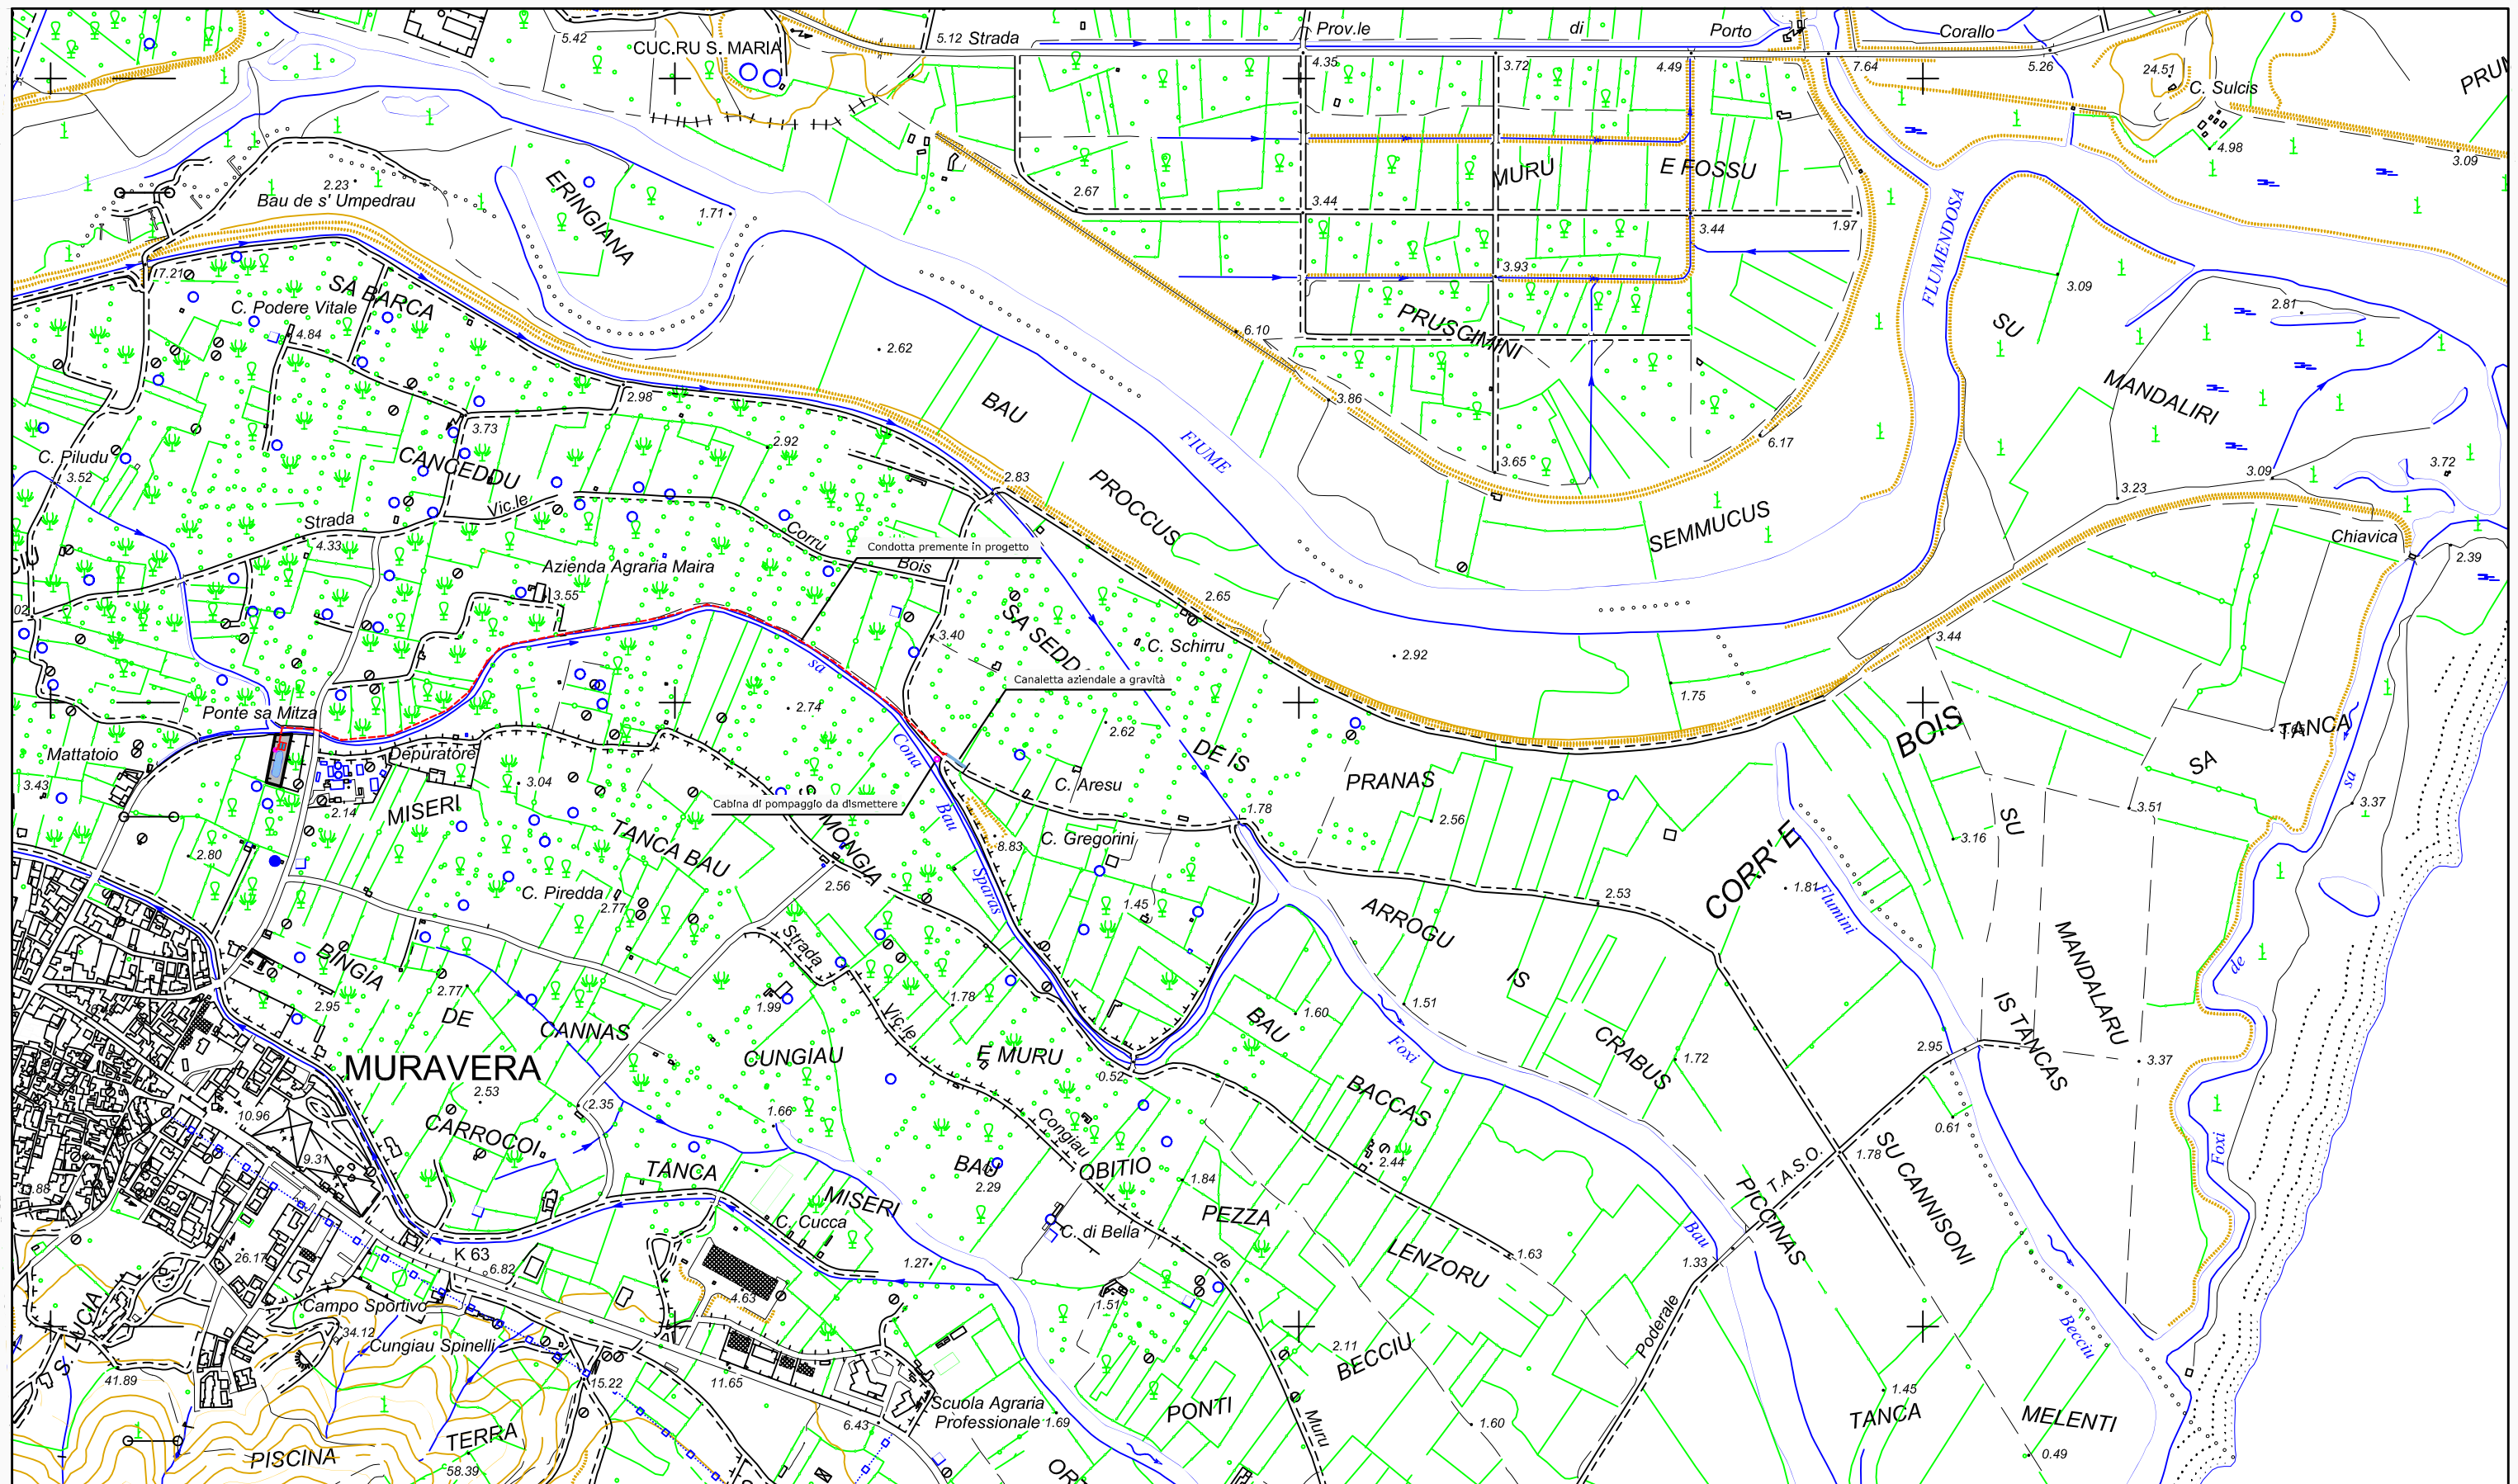

AEROFOTOGRAMMETRIA

Rapporto di 1 a 4.000

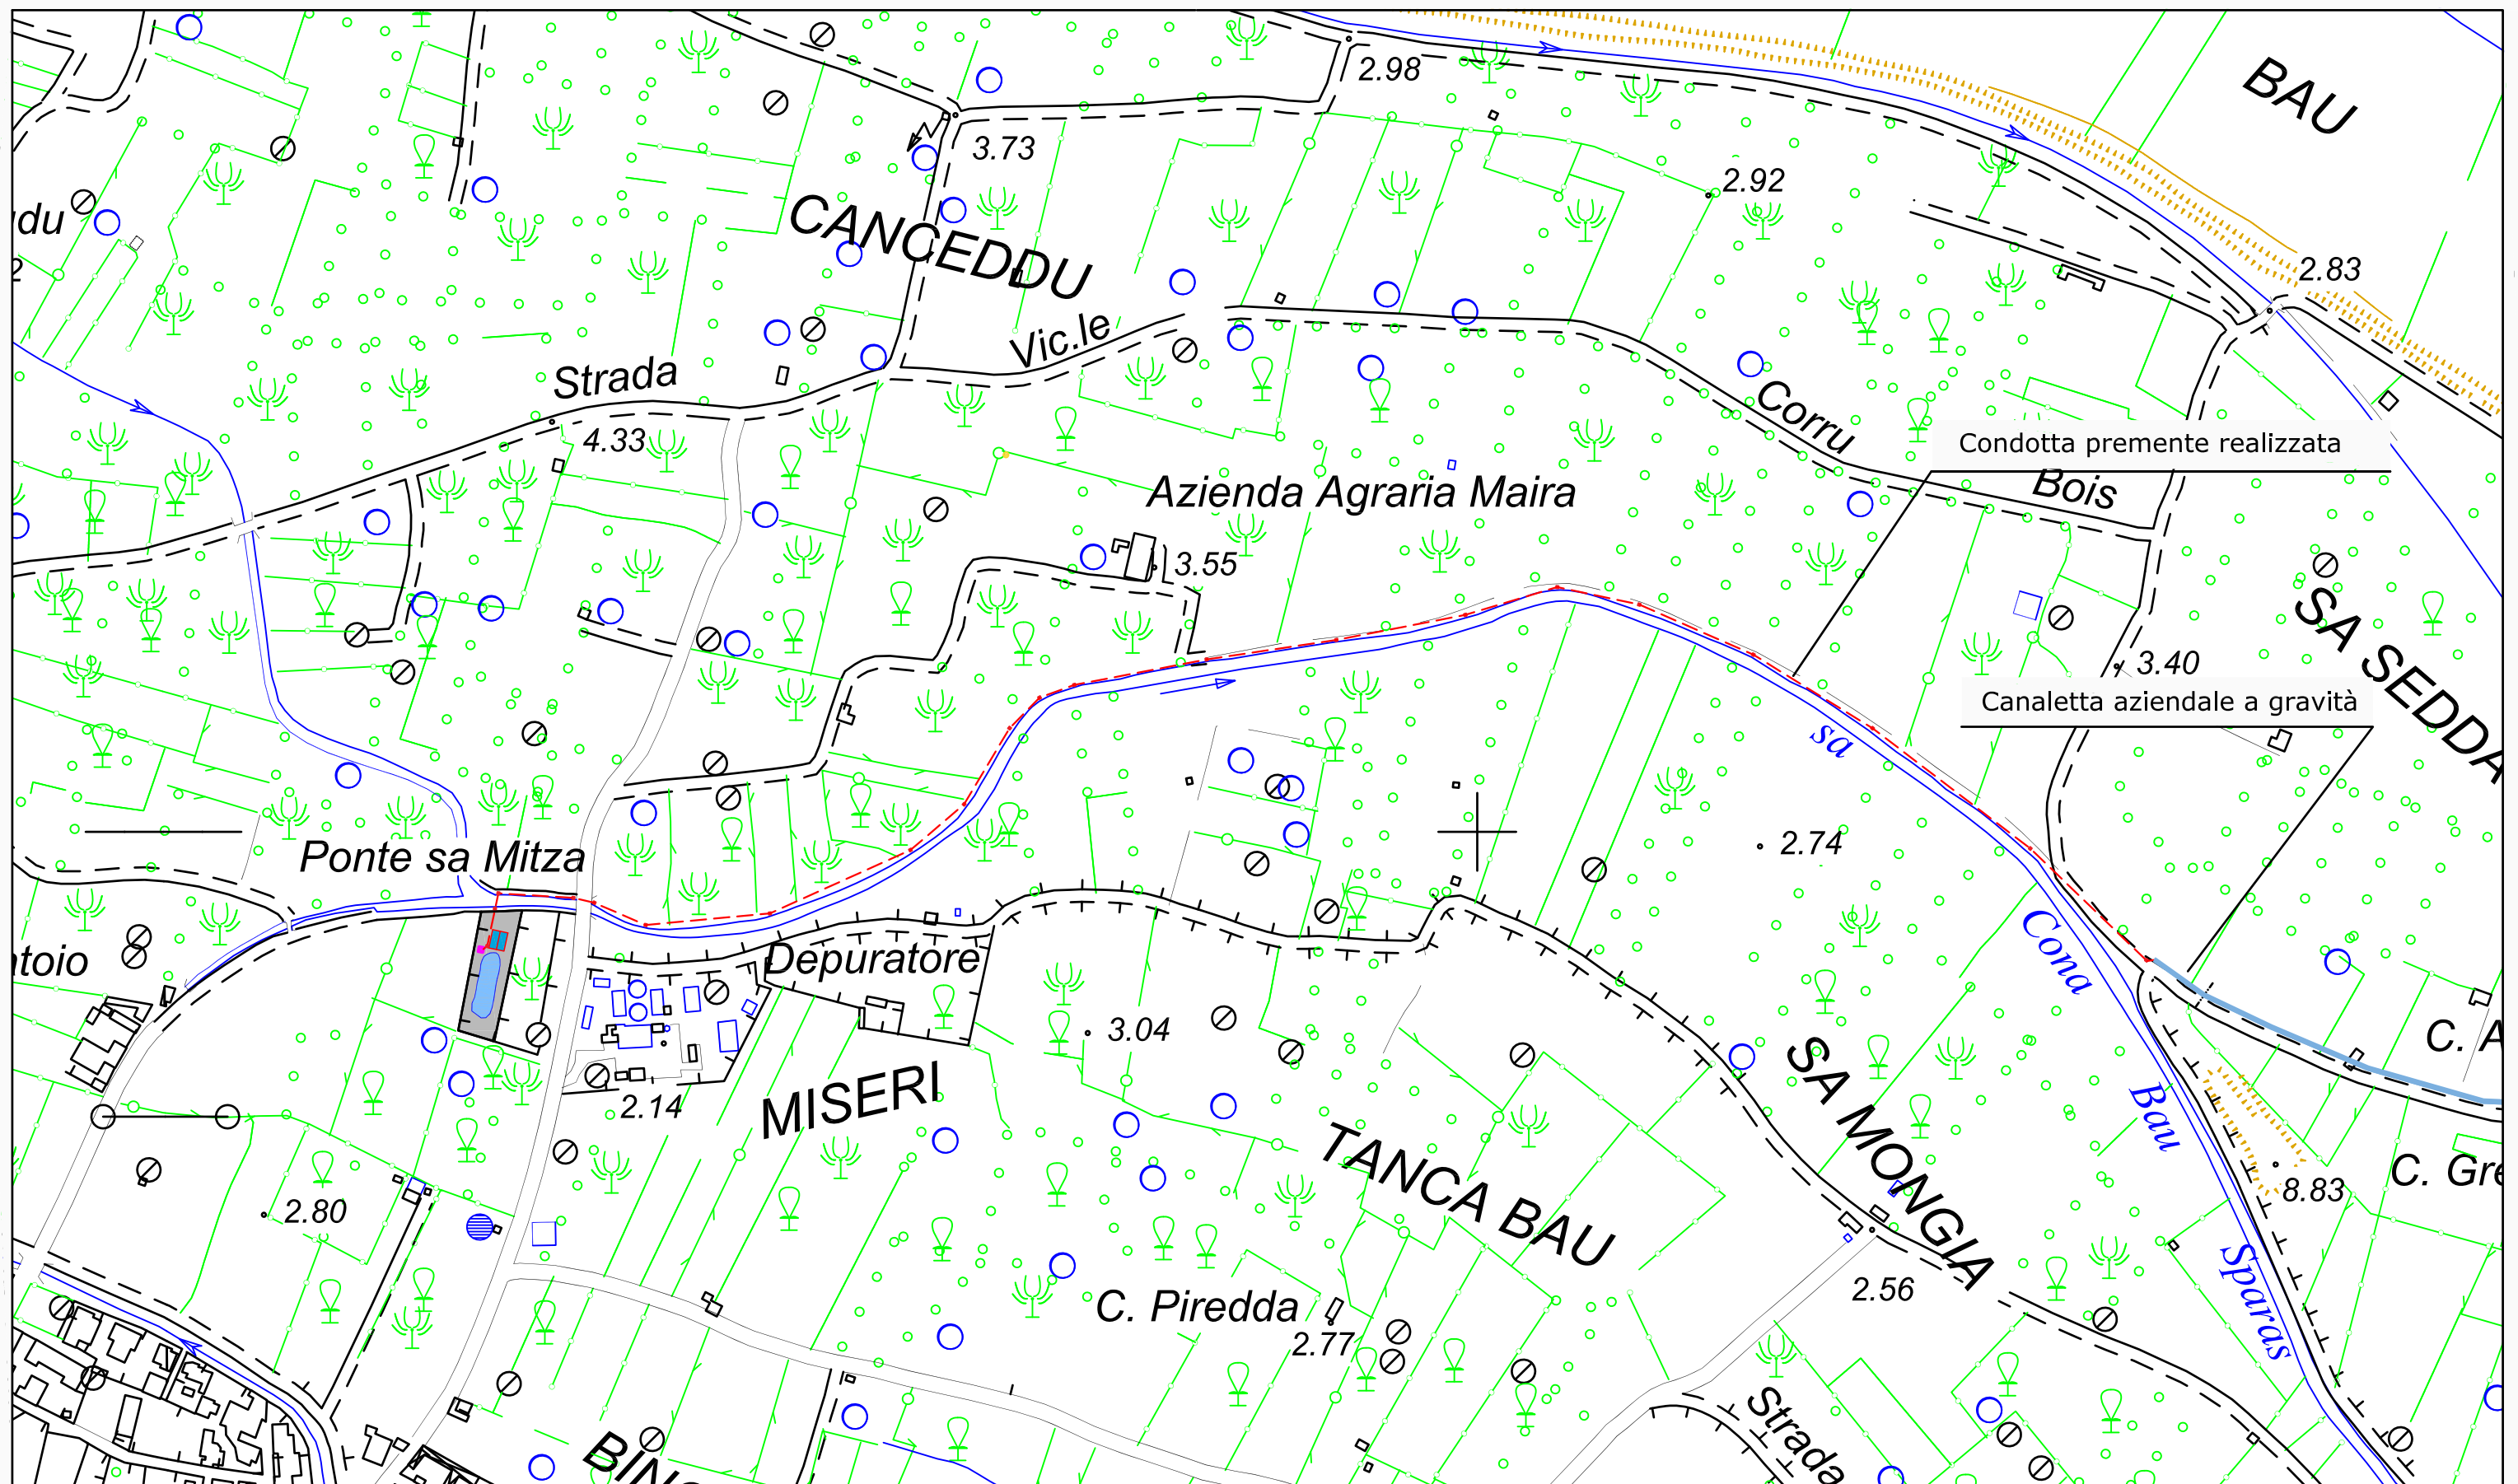

AEROFOTOGRAMMETRIA

Rapporto di 1 a 1.000

